




Alle uneschrifteten HA sind:
 NAYY 4x35 mm²
 HA-Querungen in
 Röhren DN 75

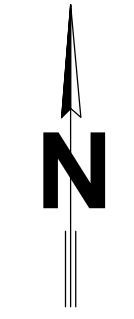

Mantelfarbe	
1) rot	2) grün
3) blau	4) gelb
5) schwarz	6) grau
7) braun	8) weiß
9) rot	

Röhrenfarbe: Farbreihefolge für MRV12 8	
1) rot	2) grün
3) blau	4) gelb
5) schwarz	6) grau
7) braun	8) weiß
9) rot	10) orange
11) pink	12) rosa

Zeichenerklärung			
20-kV-Freileitung	vorhanden	projektiert	Abbau
20-kV-Kabel	—	—	—
0.4-kV-Freileitung	—	—	—
0.40 kV Kabel	—	—	—
KVS / ZAS	—	—	—
Abzweigs- / Verbindungs- / Endmuffe	—	—	—
Röhre, Schläuche PVC, PE	—	—	—
Unspannst. UW / UST / MUST / KUST	—	—	—
Mikrorohrtrasse (Breitband)	—	—	—

Projektplan 2/4			
Gemeinde	Maßnahme		
Enzklösterle	Strom, Breitband - Enzklösterle		
Netze BW	Datum	Maßstab	gefertigt
Netzentwicklung Mitte	Plan original:	1 : 750	L.L.
gefertigt: Datum	25.06.2020		
(Planerstellung) / Name	Telefon		
25.06.2020 / M. Ehrlich	07032 13-417		